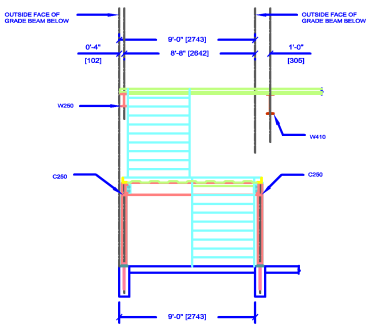
OUTSIDE FACE OF GRADE BEAM BELOW
OUTSIDE FACE OF GRADE BEAM BELOW
0'-4" [102]
9'-0" [2743]
8'-8" [2642]
1'-0" [305]
W250
W410
C250
C250
11'-0" [3381]
9'-0" [2743]

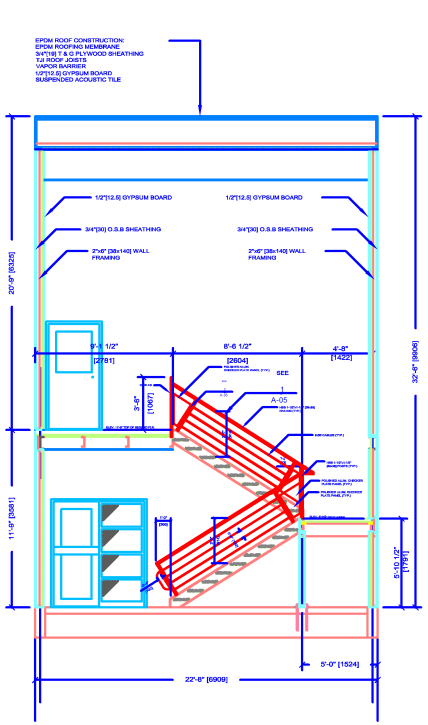
EPDM ROOF CONSTRUCTION:
EPDM ROOFING MEMBRANE
3/4"[19] T & G PLYWOOD SHEATHING
TJI ROOF JOISTS
VAPOR BARRIER
1/2"[12.5] GYPSUM BOARD
SUSPENDED ACOUSTIC TILE
1/2"[12.5] GYPSUM BOARD
1/2"[12.5] GYPSUM BOARD
3/4"[30] O.S.B SHEATHING
3/4"[30] O.S.B SHEATHING
2"x6" [38x140] WALL FRAMING
2"x6" [38x140] WALL FRAMING
20'-6" [6325]
32'-0" [9906]
9'-1 1/2" [2781]
8'-6 1/2" [2604]
4'-8" [1422]
3'-6" [1067]
SEE
A-05
5'-10 1/2" [1791]
22'-8" [6909]
5'-0" [1524]

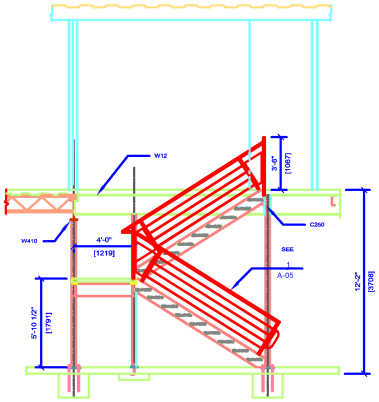
W12
3'-6" [1067]
C250
W410
4'-0" [1219]
SEE
A-05
5'-10 1/2" [1791]
12'-0" [3658]

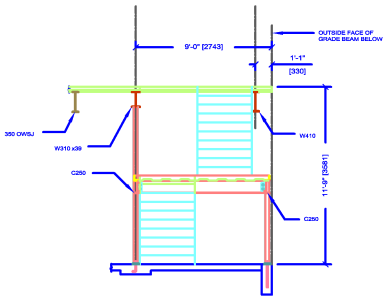
OUTSIDE FACE OF GRADE BEAM BELOW
9'-0" [2743]
1'-1" [330]
350 CWSJ
W310 x39
W410
C250
C250
11'-0" [3581]